

Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävä lämpökerroin

- laitteen lämpötilan asetusarvo +20 °C
- sisäyksikön imuilma alimmillaan +19,5 °C
- puhaltimen säätöasento 4
- lämmitystehontarve 6 kW (mitoitettava ulkolämpötila -26 °C)

Tilaaaja	Scanoffice Oy Teijo Syväkangas Juvanmalmintie 11 02970 Espoo teijo.syvakangas@scanoffice.fi
Tilausviite	29.10.2021 Teijo Syväkangas, EF4APT210055-02
Yhteyshenkilö	Eurofins Expert Services Oy Pekka Kettunen Tekniikantie 4B, 02150 ESPOO Espoo, Finland pekkakettunen@eurofins.fi
Toimeksianto	Ilmalämpöpumpun Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ toimintakoe matalissa ulkoilman lämpötiloissa ja sulatusjaksot sisältävän lämpökertoimen määrittäminen
Näytteen tiedot	Tilaaajan toimittama ilmalämpöpumppu, johon kuuluu sisäyksikkö, ulkoyksikkö ja näitä yhdistävä kylmäaineputkisto sekä kaukosäädin. Näytteen kuvaus on liitteessä 1. Näyte vastaanotettiin 24.11.2021. Mittaukset tehtiin 24-29.11.2021.

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Tilaja asensi lämpöpumpun koejärjestelyyn. Ulkoyksikkö asennettiin 40 m³:n ilmastuhuoneeseen (Tutkimushalli 1, P104). Sisäyksikkö asennettiin 64 m³:n ilmastuhuoneeseen (Tutkimushalli 1, P103).

Menetelmät

Ilmalämpöpumpun toimintakoe tehtiin tilaajan määrittelemällä koeohjelmalla. Toimintakokeessa tarkasteltiin laitteen toimintaa suomalaisia olosuhteita vastaavissa matalissa ulkoilman lämpötiloissa. Laitteen lämpökerroin (laitteen lämpötehon suhde laitteen ottamaan sähkötehoon) määritettiin toimintakokeen aikana soveltaen standardia SFS-EN 14511 /1/. Standardista poiketen lämpökerroin määritettiin mittaustuloksista liukuvana tuntilämpökertoimena, joka sisältää sulatusjaksot.

Laitteen lämpöteho määritettiin standardin SFS-EN 14511 /1/ osan 3 liitteen B mukaisella entalpia-menetelmällä. Laitteen lämpöteho on sisäyksikön kierrätysilman lämpökapasiteettivirran ja kierrätysilman lämpötilan muutoksen tulo. Laitteen ottama sähköteho on sisäyksikön ja ulkoyksikön yhteensä sähköverkosta ottama sähköteho.

Sisäyksikön ilmavirta puhaltimen suurimmalla säätöasennolla (4) määritettiin kompensatiomenetelmällä standardin SFS-EN 14511 /1/ osan 3 liitteen I mukaisesti. Ilmavirta mitattiin standardien ISO 5167-1 ja ISO 5167-2 /2/ mukaan. Ilmavirran ohjaussiivet säädettiin standardin ohjeen mukaisesti suurimman virtaaman edellyttämään asentoon.

Sisäyksikön ilmavirtaa mitattiin toimintakokeen aikana jatkuvasti anturista, joka oli kalibroitu kompensatiomenetelmällä ennen toimintakoeohjelman toteutusta. Toimintakokeen aikana sisäyksikköön ei ollut kytkettyä kompensatiomenetelmään kuuluvaa ilmavirran keräyskammiota.

Sisä- ja ulkoyksikköön tulevan ilman (imuilman) lämpötilat mitattiin Pt-100 vastusantureilla. Sisäyksiköstä lähtevän ilman (puhallusilma) lämpötila määritettiin paineaukkoon asennettujen neljän Pt-100 vastusanturin lämpötilan keskiarvona. Ulkoilman suhteellinen kosteus mitattiin kapasitiivisella anturilla (Vaisala HMP 233).

Ilmalämpöpumpun ottama sähköteho mitattiin sähkötehomittarilla (Norma D4155).

Standardista SFS-EN 14511 /1/ poiketen

- laitteen lämpötilan asetusarvo ei ollut suurimmassa säätöasennossaan (korkein lämpötila), vaan asetusarvona oli +20 °C
- sisäyksikön imuilman sallittiin laskea alimmillaan lämpötilaan +19,5 °C
- lämmitystehontarvetta muutettiin kokeen aikana liitteessä 2 esitettyllä tavalla
- sisäyksikön imuilman lämpötila mitattiin kahdesta mittauspisteestä
- ulkoyksikön imuilman lämpötila mitattiin yhdestä mittauspisteestä
- mittaussäiliö oli koko koeohjelman ajan 30 sekuntia
- sisäyksikön negatiivinen lämmitysteho otettiin sulatusvaiheen osalta huomioon (liukuvan tuntikeskiarvon laskennassa)
- sisäyksikön ilmavirran lämpötilan muutoksen keskiarvoa ei laskettu 5 minuutin jaksoissa eikä siis laskettu tämän arvon vaihtelua (jos se vaihtelee yli 2,5 % katsotaan tällainen koejakso muutosvaiheen kokeeksi)
- ilman kosteus määritettiin suoraan suhteellisena kosteutena eikä ilman märkälämpötilaa mitattu erikseen.

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Tulokset	Mittaustulokset on esitetty liitteessä 3. Mittaustulokset pätevät vain mitatulle näytteelle. Laitte kävi sulatusjaksoja lukuun ottamatta keskeytyksettä lämmitystoiminnalla koko toimintakokeen ajan. Ulkoyksikön kondenssivesiallas (varustettu sulanapitovastuksella) pysyi sulana koko toimintakokeen ajan.
Viitteet	<p>/1/ SFS-EN 14511:2018, parts 1-4, Air conditioners, liquid chilling packages and heat pumps with electrically driven compressors for space heating and cooling.</p> <p>/2/ ISO 5167-1:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 1: General principles and requirements.</p> <p>ISO 5167-2:2003. Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full. Part 2: Orifice plates.</p>

Espoo, 1.12.2021

Pekka Kettunen

Asiantuntija

Mika Hurme

Asiantuntija

Liitteet	3 kpl
Jakelu	Tilaaaja, sähköisesti allekirjoitettu

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

NÄYTTEEN KUVAUS, tilaajan antamien tietojen mukaan

Mitat (leveys x korkeus x syvyys), mm:

Sisäyksikkö: 998x305x247

Ulkoyksikkö: 800x714x285

Kylmäaineputkien pituus: 7,5 m


Kylmäaine: R32

Kylmäaineen massa: 1,20 kg

Sisäyksikön MSZ-RW25VG tyyppikilpi:

		< H >		ROOM AIR CONDITIONER		MODEL MSZ-RW25VG		SERVICE REF. MSZ-RW25VG [SGI]	
VOLTAGE	230 V	IP CODE	IP20	HP PS	4.17 MPa				
PHASE	-/N	REFRIGERANT	R32 or R410A	INPUT (INDOOR ONLY)	21 W				
FREQUENCY	50 Hz	NET WEIGHT	14.5 kg	RATED CURRENT (INDOOR ONLY)	0.21 A				
MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION				YEAR OF MANUFACTURE 2021.07		-paper-  			
MANUFACTURED BY: MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS (THAILAND) CO., LTD. 700406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH, AMPHUR MUANG CHONBURI 20000, THAILAND				SERIAL NO. 1001900 T		MADE IN THAILAND			

Ulkoyksikön MUZ-RW25VGHZ tyyppikilpi:

		< H >		ROOM AIR CONDITIONER		MODEL MUZ-RW25VGHZ		SERVICE REF. MUZ-RW25VGHZ [SGI]	
VOLTAGE	230 V	IP CODE	IP24	LP PS/HP PS	2.77/4.17 MPa				
PHASE	-/N	REFRIGERANT R32	1.20 kg	FUNCTION	COOLING	HEATING			
FREQUENCY	50 Hz	NET WEIGHT	39.5 kg	CAPACITY	KW	2.5	3.2		
				INPUT(SET)	KW	0.435	0.58		
				RATED CURRENT(SET)	A	2.5	3.0		
				RATING CONDITION	INDOOR	27/19	20/-		
				DB(A)B	°C	OUTDOOR	35/24	7/6	
DEFROST HEATER INPUT 60W				MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION					
YEAR OF MANUFACTURE 2021.07				Manufactured by:					
				MITSUBISHI ELECTRIC					
				CONSUMER PRODUCTS(THAILAND) CO.,LTD.					
				700406 MOO 7, TAMBON DON HUA ROH,					
				AMPHUR MUANG, CHONBURI 20000, THAILAND					

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

NÄYTTEEN KUVAUS, tilaajan antamien tietojen mukaan




Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

LÄMMITYSTEHONTARVE

Lämmitystehontarvetta Φ_H muutettiin toimintakokeen aikana seuraavasti:

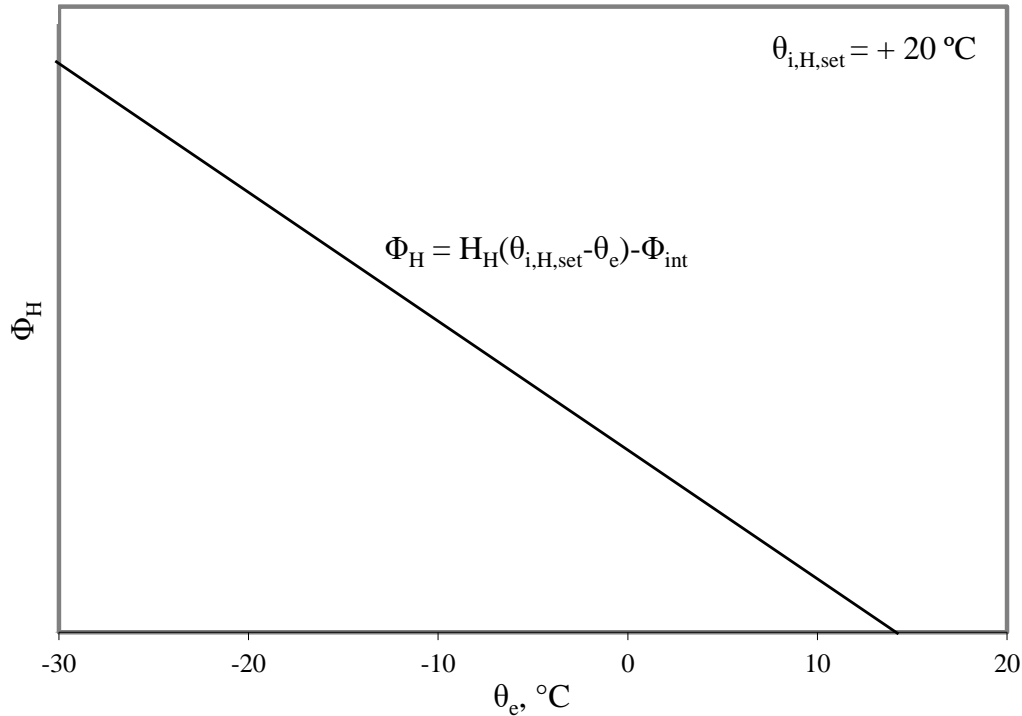

Lämmitystehontarve noudattaa yhtälöä:

$$\Phi_H = H_H(\theta_{i,H,set} - \theta_e) - \Phi_{int},$$

missä

Φ_H	on lämmitystehontarve, W
H_H	on ominaislämpöhäviö, W/°C
$\theta_{i,H,set}$	on sisäilman lämpötila (20 °C), °C
θ_e	on ulkoilman lämpötila, °C
Φ_{int}	on lämmityksessä hyödynnettävien sisäisten lämpökuormien lämpöteho, W.

Toimintakokeessa käytettiin seuraavia vakioita:

$$H_H = 146 \text{ W/}^\circ\text{C}$$

$$\Phi_{int} = 1 \text{ kW.}$$

Esimerkiksi lämmityskauden mitoittavalla ulkolämpötilalla - 26 °C on lämmitystehontarve 6 kW. Ilmalämpöpumpun lämmitysteho kattaa matalilla ulkoilman lämpötiloilla osan lämmitystehontarpeesta. Silloin osa lämmitystehontarpeesta on katettava muulla lämmitysjärjestelmällä.

Ilmalämpöpumpun sisäyksikön imuilman sallittiin toimintakokeen aikana laskea alimmillaan lämpötilaan +19,5 °C. Kun ilmalämpöpumpun lämmitysteho ei yksin riittänyt pitämään imuilman lämpötilaa arvossa +19,5 °C, osa lämmitystehontarpeesta katettiin muulla lämmitysjärjestelmällä kuin ilmalämpöpumpulla.


Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

TOIMINTAKOE

Liukuva tuntilämpökerroin toimintakokeen aikana sisältäen sulatusjaksot (kuvassa on esitetty katkoviivalla lämpökertoimen kuudennen asteen polynomisovite).

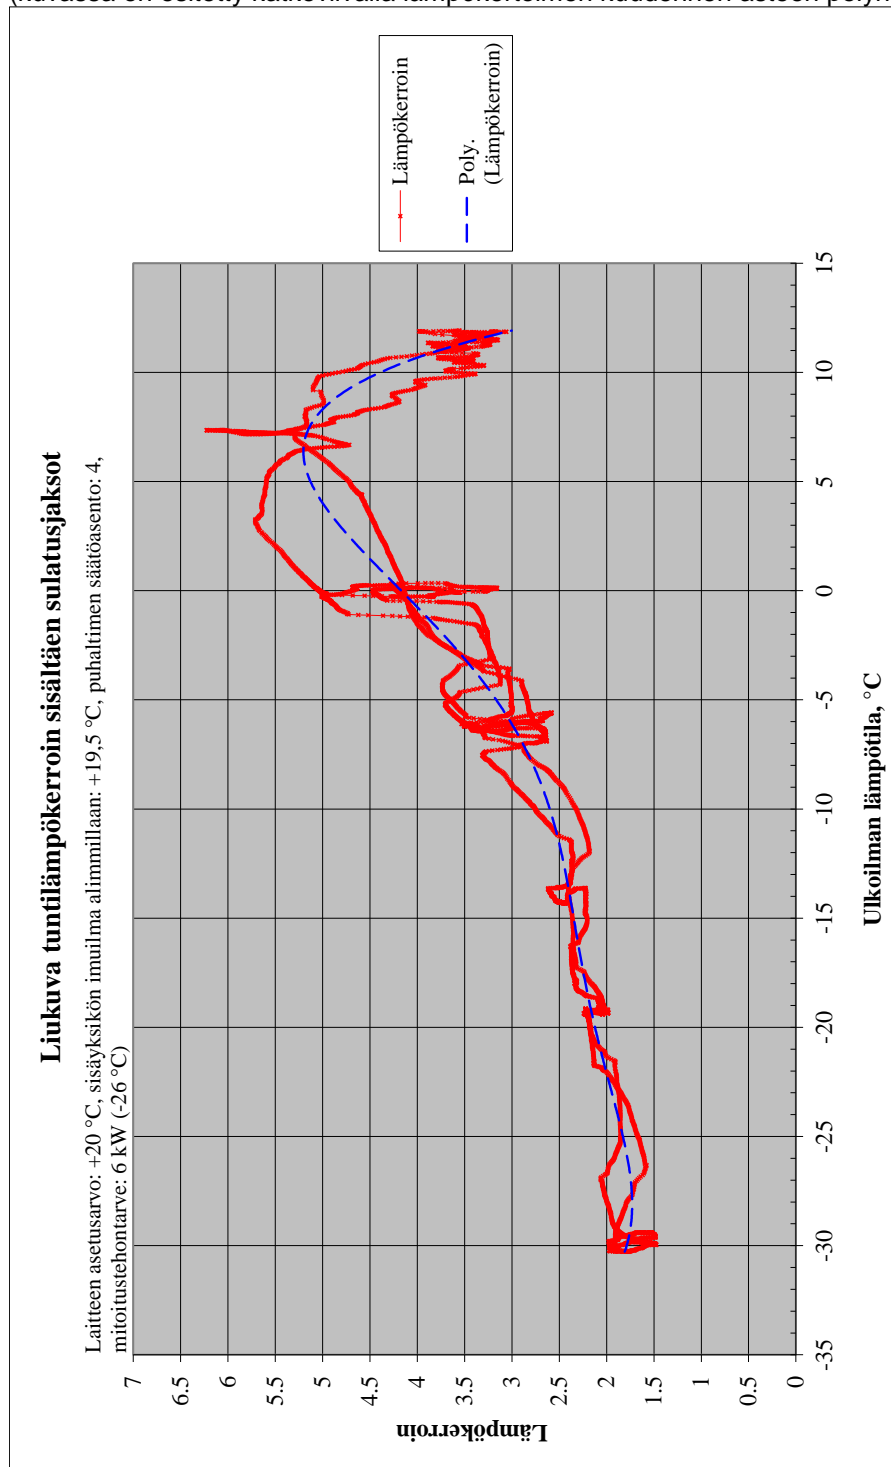



Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

TOIMINTAKOE

Teho ja ulkoilman lämpötila toimintakokeen aikana.

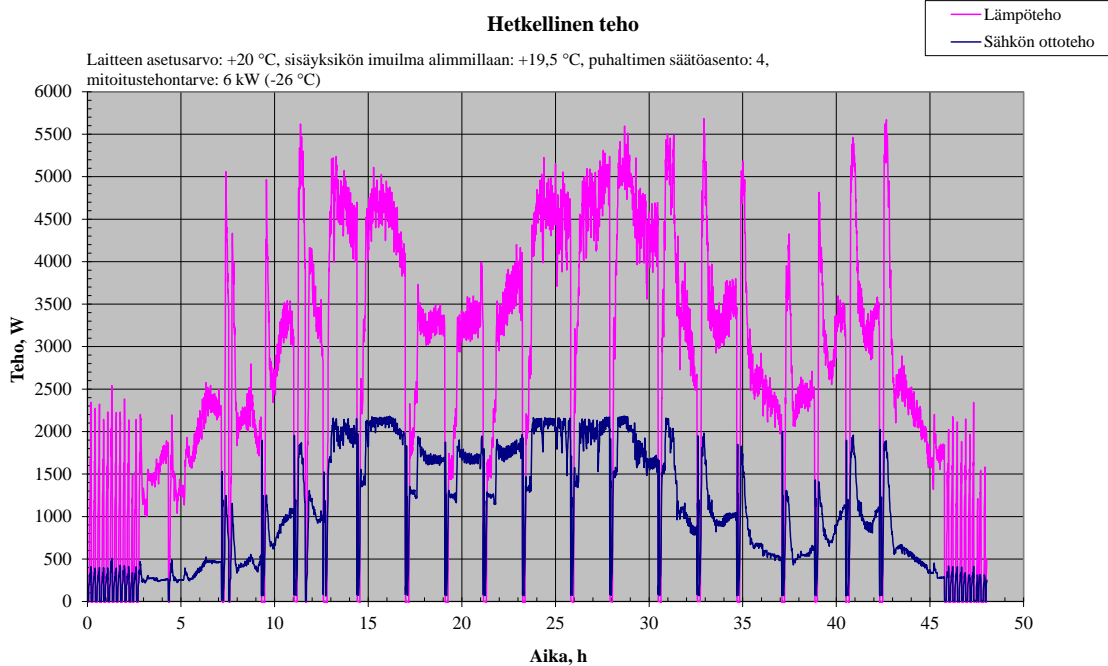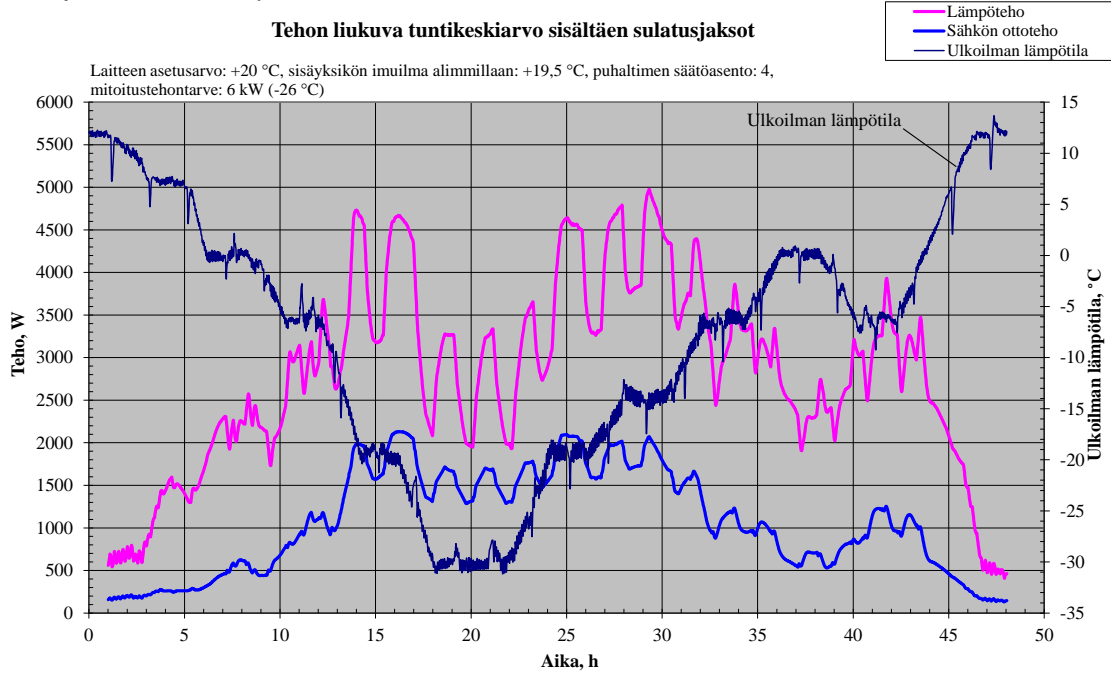

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille


Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

TOIMINTAKOE

Tehon liukuva tuntikeskiarvo ulkolämpötilan funktiona.

Tehon liukuva tuntikeskiarvo sisältäen sulatusjaksot

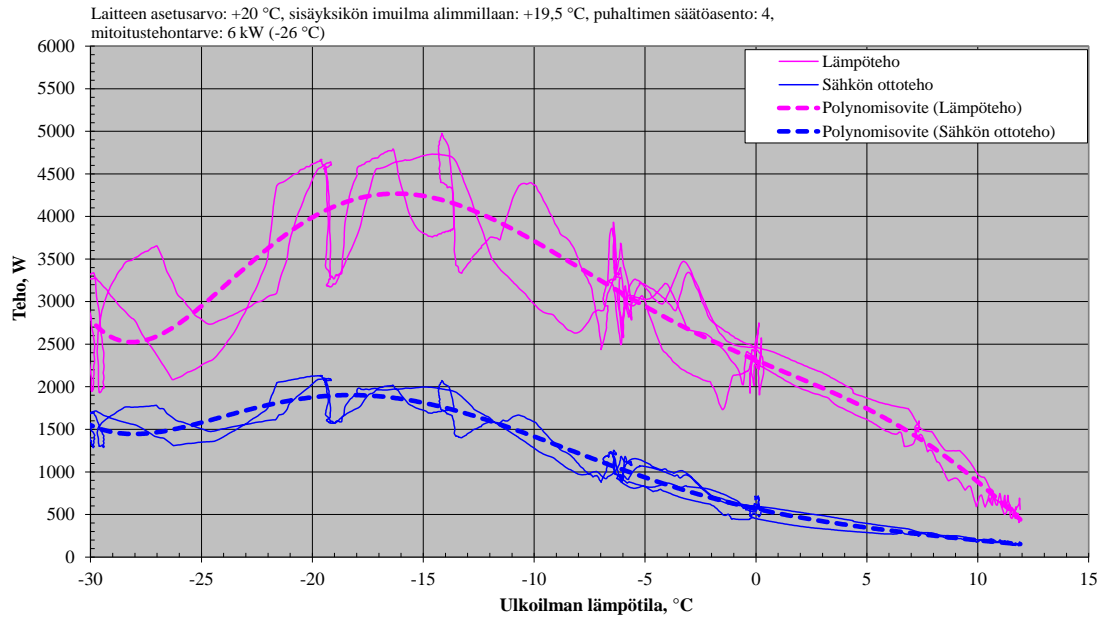

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille


Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ


TOIMINTAKOE

Ilman lämpötilat ja ulkoilman kosteus toimintakokeen aikana.

Ilman lämpötila ja kosteus kokeen aikana

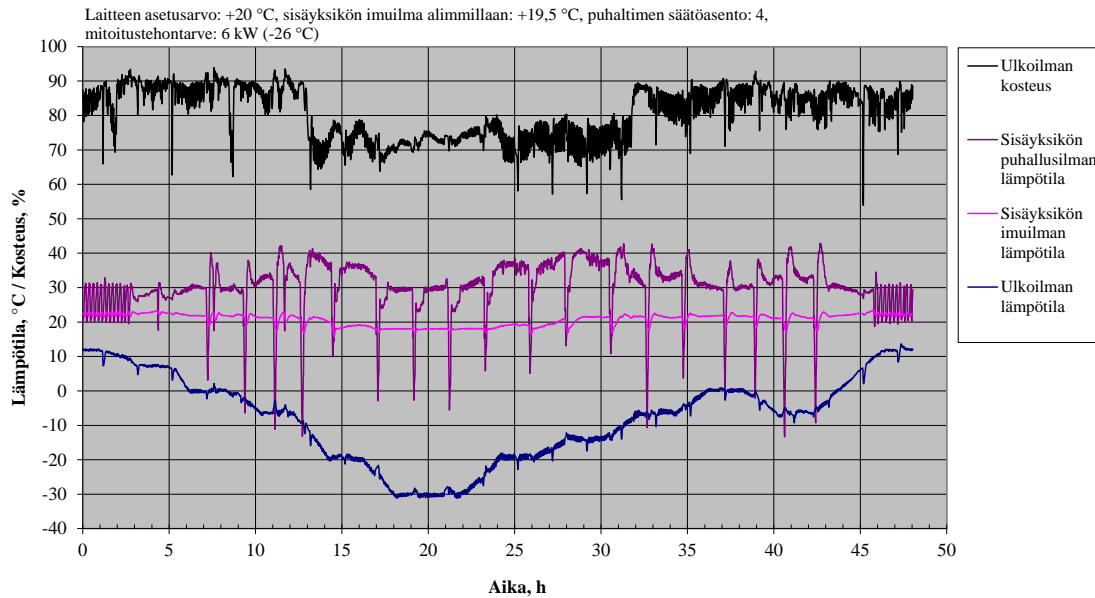

Sisäyksikön lämpötilat ja lämpötilanmuutos

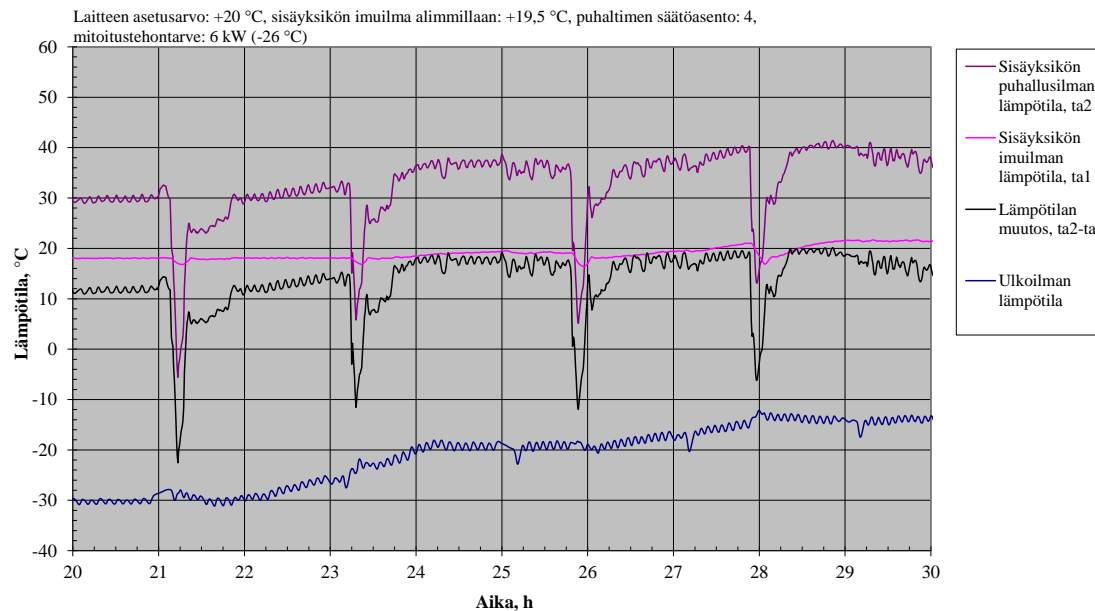

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille


Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla

Ilmalämpöpumppu: Mitsubishi MSZ-RW25VG + MUZ-RW25VGHZ

TOIMINTAKOE

Ilman lämpötilat ja sisäyksikön ilmavirta toimintakokeen aikana.

Ilman lämpötila ja sisäyksikön ilmavirta kokeen aikana

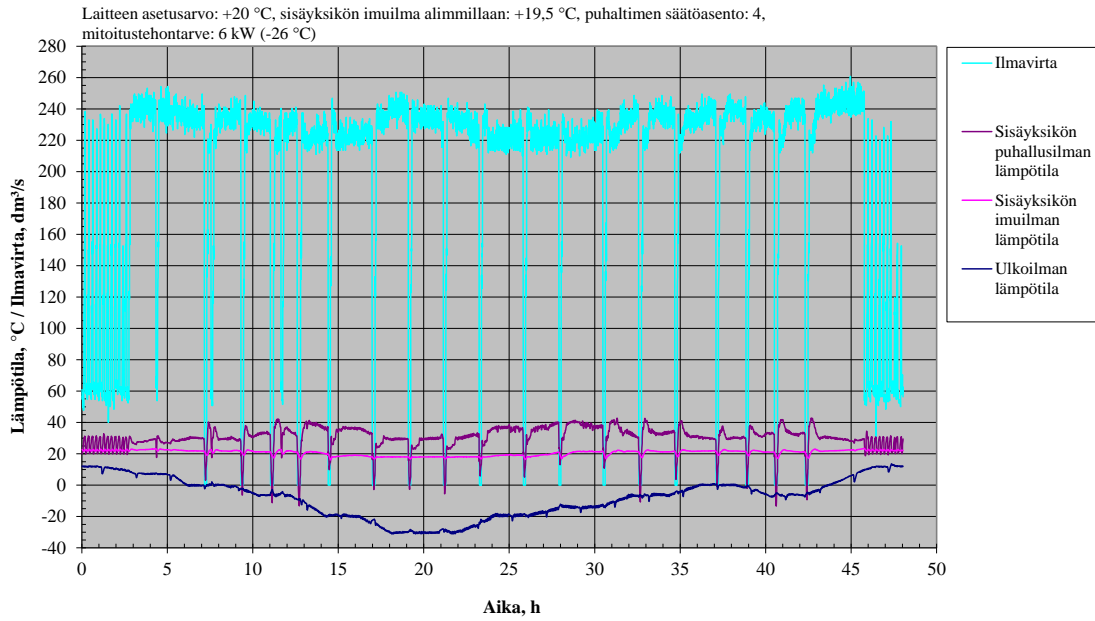

Testaustulokset pätevät ainoastaan testatuille näytteille

Tämän raportin osittainen julkaiseminen on sallittu vain Eurofinsin kirjallisella luvalla